

» Спецификация дизель-генераторной установки

**Модель:** C66 D5 (S3.8)  
**Частота:** 50  
**Тип топлива:** Diesel

<b>Спецификация:</b>	<b>SS27-CPGK</b>
<b>Технические данные по шуму (открытый/в кожухе):</b>	<b>ND50-CS550</b>
<b>Технические данные по расходу воздуха:</b>	<b>AF50-550</b>
<b>Технические данные снижения номинальных характеристик</b>	<b>TBD</b>
<b>Технические данные для переходных процессов:</b>	<b>TD50-550</b>

<b>Расход топлива</b>	<b>Ненагруженный резерв</b>				<b>Первичный источник питания</b>			
	<b>kVA (kW)</b>				<b>kVA (kW)</b>			
Основные параметры	66 (52.8)				60 (48)			
Нагрузка	<b>1/4</b>	<b>1/2</b>	<b>3/4</b>	<b>Full</b>	<b>1/4</b>	<b>1/2</b>	<b>3/4</b>	<b>Full</b>
Галлонов США в час	1.1	1.8	2.7	3.5	1.0	1.6	2.4	3.2
л/ч	5.0	8.2	12.2	16.1	4.5	7.4	11.0	14.7

<b>Двигатель</b>	<b>Резервный режим</b>	<b>Основной режим</b>
Производитель двигателя	Cummins	
Модель двигателя	S3.8 G7	
Конфигурация	Inline 4-Cylinder Diesel	
Наддув	Turbocharged and Charge Air Cooled	
Общая выходная мощность двигателя, кВт	64.9	59.6
Среднее эффективное давление при номинальной нагрузке, кПа	1379	1255
Диаметр цилиндра, мм	97	
Ход поршня, мм	128	
Номинальная скорость, об./мин.	1500	
Скорость движения поршня, м/с	6.4	
Компрессия	17.5 : 1	
Заправочная емкость для смазочного масла, л	9	
Предельная скорость, об./мин.	1650	
Рекуперированная мощность, кВт	5.96	
Тип регулятора	Mechanical as std	
Пусковое напряжение	12V Volts DC	

<b>Топливная система</b>	
Максимальный расход топлива, л/ч	22.88
Максимальное сопротивление в топливопроводе, мм ртутного столба	3.99
Максимальная температура в топливопроводе (°C)	40

<b>Воздух</b>	<b>мощность (резервный источник), кВт</b>	<b>мощность (основы источник), кВт</b>
Количество воздуха, необходимое для сгорания топлива, м <sup>3</sup> /мин	4.60	4.30
Максимальное сопротивление воздушного фильтра, кПа	6.2	

<b>Выпускная система</b>		
Объем выхлопных газов при номинальной нагрузке, м <sup>3</sup> /мин	4.9	4.5
Температура выхлопных газов, °С	509	493
Максимальное противодавление отработавших газов, кПа	6.7	

<b>Стандартная радиаторная система</b>		
Расчетная температура окружающей среды, °С	55	
Нагрузка вентилятора, кВт <sub>т</sub>	2 +/- 1	
Емкость теплоносителя (включая радиатор), л	15	
Расход воздуха через систему охлаждения, куб.м/мин. при 12,7 мм	1.9	
Общая теплоотдача, ВТУ/min	5543	4993
Максимальное статическое сопротивление воздушному потоку, мм	12.7	


<b>Вес*</b>	<b>Открытое исполнение</b>	<b>Закрытое исполнение</b>
Сухой вес установки, кг	1005	1455
Полный вес установки, кг	1165	1585

\* Вес указан для стандартной комплектации. Вес для других конфигураций см. в технических данных.


<b>Размеры</b>	<b>Длина</b>	<b>Ширина</b>	<b>Высота</b>
Стандартные размеры агрегата в открытом исполнении	2115	1044	1516
Стандартные размеры агрегата в закрытом исполнении	2600	1115	1795

## Описание генераторной установки

### Установка в открытом исполнении

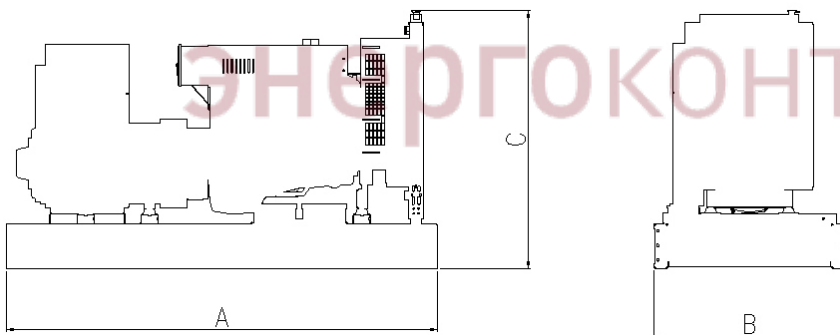

### Equipo cerrado

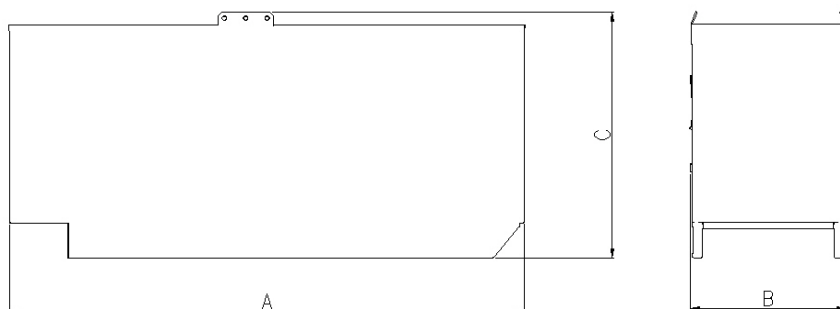

Эскизы предназначены для справочных целей. Чтобы получить точные размеры, см. габаритные чертежи конкретной модели.

## Технические данные по генераторам переменного тока

Подключение <sup>1</sup>	Увеличение температуры, °C	Нагрузка <sup>2</sup>	Генератор	Напряжение
Wye -3 phase	163/125	S/P	UCI22 4F	380-415
Wye -3 phase	150/105	S/P	UCI22 4G	380-415

## Основные параметры

Аварийный резервный источник питания (ESP):	Источник питания с ограниченным временем использования (LTP):	Первичный источник питания (PRP):	Базовый (постоянный) источник питания (COP):
применяется для электроснабжения различных потребителей в случае нарушения работы основного источника питания. Аварийный резервный источник питания (ESP) соответствует стандарту ISO 8528. Остановка для дозаправки горючим в соответствии с ISO 3046, AS 2789, DIN 6271 и	применяется для энергоснабжения постоянных электропотребителей на ограниченное время. Источник питания с ограниченным временем использования (LTP) соответствует требованиям стандарта ISO 8528.	применяется для энергоснабжения электропотребителей с переменной нагрузкой без ограничения по времени. Первичный источник питания (PRP) соответствует стандарту ISO 8528. В соответствии с ISO 3046, AS 2789, DIN 6271 и BS 5514 допускается 10%-ная перегрузка источника.	применяется для постоянного энергоснабжения электропотребителей на неограниченное время. Базовый (постоянный) источник питания (COP) соответствует стандартам ISO 8528, ISO 3046, AS 2789, DIN 6271 и BS 5514.

## Формулы для расчета токов при полной нагрузке:

Трёхфазный выход

Однофазный выход

$$\frac{kW \times 1000}{\text{Voltage} \times 1.73 \times 0.8}$$

$$\frac{kW \times \text{Single Phase Factor} \times 1000}{\text{Voltage}}$$

ЭНЕРГОКОНТИНЕНТ

Обращайтесь за дополнительными сведениями к дистрибьютору.

Cummins Power Generation  
 Manston Park, Columbus Avenue  
 Manston, Ramsgate  
 Kent CT12 5BF, UK  
 Telephone: +44 (0) 1843 255000  
 Fax: +44 (0) 1843 255902  
 E-Mail: [cpg.uk@cummins.com](mailto:cpg.uk@cummins.com)  
 Web: [www.cumminspower.com](http://www.cumminspower.com)